

Счетчик газа

заводской №

вариант комплекта монтажных частей:

комплект

соответствует техническим условиям ПДЕК.407292.001 ТУ, не подвергается временной противокоррозийной защите и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Печать представителя службы мониторинга продукции ООО ПКФ «БЕТАР»

М.П.

Счетчик на основании результатов первичной поверки метрологической службой ООО ПКФ «БЕТАР» (Аттестат аккредитации №1087, выдан 26 декабря 2017 г. Федеральной службой по аккредитации) признан пригодным к применению.

Поверитель _____
(подпись)


Знак поверки

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата поверки:

Дата продажи

Приложение А. Схема установки счетчика



*См. п.7.2 Рисунок А.1




Рисунок А.2




Рисунок А.3




Рисунок А.4

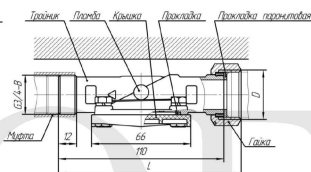


Рисунок А.5




Рисунок А.6




Рисунок А.7

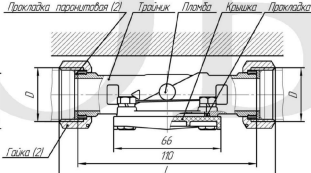


Рисунок А.8




Рисунок А.9

№ комплекта	D	L, мм	Рисунок
Комплект №3	G3/4-B	118,5	Рисунок А.5
Комплект №5	G3/4-B	118,5	Рисунок А.7
Комплект №6	G3/4-B	127	Рисунок А.8
Комплект №7	G3/4-B	127	Рисунок А.9
Комплект №8	G1-B	121,5	Рисунок А.5
Комплект №9	G1-B	121,5	Рисунок А.7
Комплект №10	G1-B	133	Рисунок А.8
Комплект №11	G1-B	133	Рисунок А.9

Таблица А.1

Размеры для справок.



Руководство по эксплуатации ПДЕК.407292.009-01 РЭ
Счетчик газа бытовой малогабаритный СГБМ-4

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения счетчиков газа бытовых малогабаритных СГБМ-4 и содержит описание их принципа действия и сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

1 Общие сведения об изделии

1.1 Счетчик газа СГБМ-4 (далее по тексту счетчик), изготовленный по техническим условиям ПДЕК.407292.001 ТУ, предназначен для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве, для работы в непрерывном режиме в условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С;
- влажность не более 95 % при температуре не выше плюс 35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- наибольшее рабочее давление не превышает 5,0 кПа (0,05 кгс/см²);

Класс защиты от проникновения пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254-2015. Счетчик имеет жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ) для указания измеренного объема в кубических метрах и долях кубического метра.

1.2 В эксплуатации счетчик не является источником шума, электромагнитных помех, вибрации и загазованности.

1.3 Счетчик выпускается в следующих исполнениях:

- классов точности 1,0 и 1,5;
- без температурной коррекции и с температурной коррекцией;
- без импульсного выхода и с импульсным выходом (рисунок 1 и рисунок 2);
- без радиоканала и с радиоканалом.

Исполнение счетчика с температурной коррекцией приводит измеренный объем газа к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63 (к температуре T=20 °С).




Рисунок 1




Рисунок 2

Знаки класса точности «1,0» или «1,5» в круге, температурной коррекции «ТК» в круге, надпись «с импульсным выходом» и знак радиоканала «(R)» наносятся на накладку (лицевую часть) счетчика.

Счетчики с импульсным выходом или с радиоканалом могут эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов.

2 Общие указания

- При покупке счетчика необходимо проверить:
 - комплектность счетчика;
 - наличие и целостность пломб;
 - отсутствие механических повреждений;
 - отметку магазина в руководстве по эксплуатации и продаже счетчика, а также сверить номер счетчика с номером, указанным в руководстве.
- Установку, монтаж и ввод в эксплуатацию, ремонт и обслуживание счетчика должна осуществлять организация, имеющая право на проведение этих работ. Проведенные работы отмечаются в руководстве по эксплуатации, в разделе 14 – «Учет технического обслуживания».
- Во время эксплуатации необходимо помнить, что счетчик является газовым, электронным прибором, поэтому:
 - избегайте попадания грязи, воды, струй пара на счетчик;
 - берегите его от механических повреждений;
 - не допускайте нарушения пломб.
- Не допускается самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ.

3 Основные технические данные и характеристики

- Диаметр условного прохода тройника 20 мм.
- Для присоединения счетчика газа к газопроводу на тройнике имеется резьба входных и выходных штуцеров G3/4-B по ГОСТ 6357-81, накидных гаек G3/4-B по ГОСТ 6357-81 и G1-B по ГОСТ 6357-81.
- Диапазон измерения расхода газа от Q_{мин}=0,04 м³/ч до Q_{макс}=4,0 м³/ч.
- Пределы допускаемой относительной погрешности:
 - в диапазоне от Q_{мин} до 0,2·Q_{макс} ±2,5 %;
 - в диапазоне от 0,2·Q_{макс} до Q_{макс} включительно для класса точности 1,0 ±1,0 %;
 - для класса точности 1,5 ±1,5 %.
- Порог чувствительности на природном газе не более 0,04 м³/ч.
- Измеряемая среда:
 - природный газ по ГОСТ 5542-2014;
 - сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-2018.
- Давление измеряемой среды не более 5,0 кПа.
- Наименьшая цена деления отсчетного устройства 0,001 м³.
- Емкость отсчетного устройства счетчика не менее 99999,999 м³.
- Питание счетчика осуществляется от литиевой батареи ХL-055F SIZE 2/3 AA 3,6 В или CR2477 3 В в зависимости от исполнения электронного блока.
- Исполнение счетчика с температурной коррекцией содержит в конструкции датчик температуры, измеряющий температуру газа от минус 10 до плюс 50 °С.
- Срок службы счетчика не менее 12 лет с даты выпуска.
- Масса счетчика не более 0,67 кг.
- Габаритные размеры счетчика (Высота×Ширина×Длина) не более 70×88×76 мм.
- Счетчик с импульсным выходом оснащен оптронами и позволяет передавать данные о расходе газа (показания счетчика). Технические характеристики импульсного выхода приведены в таблице 1:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Тип датчика	оптрон РС357N4Т (или аналогичный)
Цена деления одного импульса, л/импульс*	10
Ток, мА, не более	3
Напряжение, В, не более	35
Длительность импульса, мс, не менее	15
Длина кабеля, м	от 0,5 до 1,5 (стандартная – 0,5) см. рисунок 2

*Цена деления одного импульса может быть изменена по запросу потребителя.

Назначение выводов импульсного выхода приведено в таблице 2:

Назначение	Цветовая маркировка	Полярность
Съем сигнала о расходе газа (счет - SIGNAL)	Синий или любой другой отличный от белого	+
	Белый	-

3.16 Счетчик с радиоканалом оснащен радиомодулем и позволяет передавать данные о расходе газа (показания счетчика) и внештатных ситуациях в работе электронного блока счетчика (количество перезагрузок).

Технические характеристики радиомодуля приведены в таблице 3:

Наименование параметра	Значение параметра		
Диапазон рабочих частот, МГц	От 433,075 до 434,79	От 864 до 865, от 866 до 868	От 868,7 до 869,2
Мощность передатчика, мВт, не более	10	25	100
Протокол передачи данных	Наименование и описание протокола передачи данных приводится в документации на систему		
Элемент питания	Встроенный, литиевая Батарея 3.6 В типоразмера 1/2AA		
Срок службы элемента питания, лет, не менее	12		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ				
№ п/п	Наименование	Количество	Примечание	
1	Счетчик	1 шт.		
2	Руководство по эксплуатации	1 шт.		
3	Упаковка индивидуальная	1 шт.		
4	Методика поверки	-	Поставляется по отдельному заказу	

Варианты комплектов монтажных частей

Комплект №1. Поставляется в случае замены счетчика, когда тройник уже установлен на газопроводе как показано на рисунках А.6, А.7, А.9: Пломба – 1 шт., проволока – 0,4 м, прокладка* – 1 шт.
Комплект №2. Установка согласно рисунка А.4: Тройник – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке).
Комплект №3. Установка согласно рисунка А.5: Тройник с накидной гайкой G3/4 – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 1 шт.
Комплект №4. Установка согласно рисунка А.6: Тройник без крышки – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), шайба 6Т – 4 шт., болт М6 – 2 шт., болт М6 (с пломбировочными отверстиями) – 2 шт.
Комплект №5. Установка согласно рисунка А.7: Тройник с двумя накидными гайками G3/4 без крышки – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 1 шт., шайба 6Т – 4 шт., болт М6 – 2 шт., болт М6 (с пломбировочными отверстиями) – 2 шт.
Комплект №6. Установка согласно рисунка А.8: Тройник с двумя накидными гайками G3/4 – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 2 шт.
Комплект №7. Установка согласно рисунка А.9: Тройник с двумя накидными гайками G1 без крышки – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 2 шт., шайба 6Т – 4 шт., болт М6 – 2 шт., болт М6 (с пломбировочными отверстиями) – 2 шт.
Комплект №8. Установка согласно рисунка А.5: Тройник с накидной гайкой G1 – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 1 шт.
Комплект №9. Установка согласно рисунка А.7: Тройник с накидной гайкой G1 без крышки – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 1 шт., шайба 6Т – 4 шт., болт М6 – 2 шт., болт М6 (с пломбировочными отверстиями) – 2 шт.
Комплект №10. Установка согласно рисунка А.8: Тройник с двумя накидными гайками G1 – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 2 шт.
Комплект №11. Установка согласно рисунка А.9: Тройник с двумя накидными гайками G1 без крышки – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 2 шт., шайба 6Т – 4 шт., болт М6 – 2 шт., болт М6 (с пломбировочными отверстиями) – 2 шт.
 *Входит во все комплекты монтажных частей.

7.6 При использовании счетчика с радиоканалом в составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов включение счетчика в систему, методика их настройки и программирования осуществляется согласно соответствующей документации на систему.

8 Техническое обслуживание

8.1 В течение всего срока службы счетчик не требует специального технического обслуживания.
 8.2 По истечении срока службы замену элемента питания должна производить специализированная организация, имеющая право на проведение работ по ремонту счетчиков газа, с последующей поверкой.

8.3 Межповерочный интервал 12 лет.
 8.4 Поверка счетчика газа осуществляется по документу ПДЕК.407292.009 И1 Инструкция. ГСИ. Счетчики газа бытовые малогабаритные СФБМ. Методика поверки изменением № 1.

8.5 Проверка работы радиоканала осуществляется после монтажа счетчика и по окончании межповерочного интервала счетчика. Проверку проводят с использованием соответствующего программного обеспечения и технологического приспособления, конкретное наименование которых зависит от исполнения радиомодуля.

Проверку проводят путем сверки фактических показаний на ЖКИ счетчика и показаний, считанных с помощью программного обеспечения и отображаемых в соответствующем окне программного обеспечения. Съем фактических показаний и показаний, отображаемых в окне программного обеспечения, осуществляется одновременно, при этом расход газа через счетчик должен быть равен нулю.

Проверку радиоканала считают успешно пройденной, если показания на ЖКИ счетчика расходятся с показаниями в программе не более чем на одну единицу младшего разряда.

Подробная инструкция по проверке радиоканала приведена на сайте <http://betar.ru>.

9 Условия хранения и транспортирования

9.1 Счетчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых, сухих, неотапливаемых помещениях по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. Воздух помещения, в котором хранятся счетчики газа, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

9.2 Транспортирование счетчиков проводится в крытом транспорте (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

9.3 Условия транспортирования счетчиков по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69 и группе N2 ГОСТ Р 52931-2008.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества счетчика требованиям технических условий ПДЕК.407292.001 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок – 6 лет со дня изготовления счетчика. Для счетчика в исполнении с радиоканалом гарантийный срок на радиомодуль – 3 года со дня изготовления счетчика. В течение гарантийного срока устранение заводских дефектов производится бесплатно при условии сохранности пломб и наличия настоящего руководства.

10.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям после монтажа счетчика или продажи.

10.4 По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков, следует обращаться к предприятию-изготовителю или региональным представительством.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, Татарстан, 422980, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129Т,
 ООО ПКФ «БЕТАР»
 тел./факс: 8-800-500-45-45 (звонок по России бесплатный), (84342) 5-69-69
 e-mail: info@betar.ru
<http://www.betar.ru>
 Региональные представительства:

11.1 Предприятие-изготовитель не принимает рекламаций, если счетчики вышли из строя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, а также нарушения условий транспортирования.

11.2 Учет направленных рекламаций рекомендуется вести в таблице 5

Дата направления рекламации	Краткое содержание рекламации

Примечание – Сведения о рекламациях заполняет лицо, производящее ремонт прибора в период действия гарантии предприятия-изготовителя.
 11.3 При необходимости демонтажа счетчика для ремонта или поверки тройник с газопроводом допускается не демонтировать, установив на него крышку и прокладку (входят в комплекты № 2, 3, 6, 8 и 10, для комплектов № 4, 5, 7, 9 и 11 приобретаются отдельно), затянуть 4 болта М6, как показано на рисунке А.4 (Приложение А).

12 Сертификация

12.1 Тип счетчика зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №57561-14.
 12.2 Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.AD117.H00088.
 12.3 Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ №ЮАЧ1.RU.1404.H00061.

13 Сведения об утилизации

13.1 Счетчик утилизируется организацией, осуществляющей ремонт и обслуживание счетчика, имеющей право на проведение этих работ, без нанесения ущерба окружающей среде и в соответствии с требованиями законодательства.

14 Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, ФИО, подпись отв. лица

15 Свидетельство об упаковке

Счетчик упакован в ООО ПКФ «БЕТАР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

6 Указания мер безопасности

6.1 Безопасность конструкции счетчиков по ГОСТ 12.2.003-91.
 6.2 Безопасность эксплуатации счетчиков обеспечивается выполнением требований разделов 7, 8, 9, 10 настоящего руководства по эксплуатации.
 6.3 При отсутствии потребления газа общий газовый кран должен быть закрыт.
 6.4 Все работы по монтажу должны выполняться при отсутствии давления в трубопроводе, где установлен счетчик.
 6.5 Счетчик не должен испытывать нагрузку от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

7 Установка счетчика

7.1 Установку и монтаж счетчика должны выполнять только специалисты газового хозяйства или специализированных монтажных организаций, имеющие право на данный вид деятельности.

7.2 Счетчик устанавливается на расстоянии (по радиусу) не менее 300 мм от бытовой газовой плиты (или варочной панели) и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора), как показано на рисунке А.1 Приложение А.
 Допускается установка счетчика на расстоянии (по радиусу) не менее 100 мм от бытовой газовой плиты (или варочной панели) и отопительного газоиспользующего оборудования, но при этом особое внимание уделить соблюдению требований п.п. 1.1, 2.3 данного руководства, исключив воздействие источника тепла на счетчик.

Высоту установки счетчика от уровня пола помещения или земли выбирают исходя из условий удобства монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта счетчика.

7.3 Счетчик устанавливается на вертикальном или горизонтальном опуске газопровода (Приложение А рисунок А.1) после крана при помощи тройника, входящего в комплекты № 2-11. С помощью комплекта № 1 (без тройника) монтаж счетчика производить начиная с п. 7.4.3.

7.4 Установку счетчика следует проводить в следующей последовательности:

7.4.1 Установить тройник в газопровод (Приложение А рисунки А.4, А.5, А.6, А.7, А.8, А.9 в зависимости от номера монтажного комплекта, раздел 4) для опрессовки (тройник опрессован предприятием-изготовителем на давление 1 кгс/см², не менее). Стрелка на тройнике должна совпадать с направлением движения газа в газопроводе. Величина момента затяжки элементов крепления тройника к газопроводу должна быть не более 50 Н·м.

Примечание – в случае применения тройника без крышки (комплекты № 4, 5, 7, 9, 11) опрессовку не проводить и п. 7.4.2 не выполнять.
 7.4.2 После опрессовки снять с тройника пломбу, проволоку, вывернуть 4 болта М6, удалить крышку и прокладку.
 7.4.3 Установить счетчик на тройник, поместив между ними прокладку (Приложение А рисунок А.2), входящую в комплект.
 7.4.4 Затянуть 4 болта М6 моментом 3,5 Н·м в последовательности 1-2-3-4 (Приложение А рисунок А.3).

7.4.5 Проверить на отсутствие утечки газа по фланцу тройника.
 7.4.6 Опломбировать тройник проволокой, используя пломбу (Приложение А рисунок А.3).

Примечание – Допускается установка счетчика в горизонтальном положении лицевой стороной вверх.
 7.5 При использовании счетчика с импульсным выходом с составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов выводы импульсного выхода подключить согласно их цветовой маркировке (см. Таблица 2).