

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО ЭПО «Сигнал»
С. А. Денисов
« » 2010 г.



ГБ05

СЧЁТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ
С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОКОМПЕНСАТОРОМ
СГБЭТ G6 «Pegas»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЯМИ.407274-585 РЭ

Инв. № подл. 1184455	Подпись и дата 24.03.10	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
-------------------------	----------------------------	--------------	--------------	----------------

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	3
1.1	Назначение	3
1.2	Технические характеристики	3
1.3	Состав счетчика	4
1.4	Устройство и работа	5
1.5	Комплектность	5
1.6	Маркировка и пломбирование	6
1.7	Упаковка	6
2	Использование по назначению	6
2.1	Подготовка счетчика к использованию	6
2.1.1	Меры безопасности при подготовке счетчика	6
2.1.2	Объем и последовательность внешнего осмотра счетчика	6
2.1.3	Правила и порядок установки счетчика	6
2.2	Использование счетчика	7
3	Техническое обслуживание	8
4	Хранение	9
5	Транспортирование	9
6	Утилизация	9
7	Гарантии изготовителя	9
8	Свидетельство об упаковывании	12
9	Свидетельство о приемке	12
10	Ссылочные нормативные документы	13
11	Приложения	14

Инв. № подл. 1189455	Подпись и дата 24.03.10	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	СЯМИ.407274 – 585 РЭ						
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.	Леонтьев	<i>Лео</i>	25.03.10	Счетчики газа бытовые с электронным термокомпенсатором СГБЭТ G6 «Pegas» Руководство по эксплуатации							
Пров.	Гуныко	<i>Гуныко</i>	25.03.10						Литера	Лист	Листов
Н. контр	Волосожар	<i>Волосожар</i>	30.03.10						A	2	17
Утв.									ПК-05		

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание конструкции, технические характеристики, принцип действия, правила монтажа, обслуживания, свидетельство о приемке, упаковке, гарантии изготовителя и другие сведения, необходимые для правильной установки и эксплуатации счётчиков газа бытовых с электронным термокомпенсатором СГБЭТ G6 «Pegas» (далее - счётчики).

Счётчики изготовлены ООО ЭПО «Сигнал», Россия, и соответствуют требованиям ГОСТ Р 50818-95 и технических условий СЯМИ.407274-585 ТУ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Счётчики газа бытовые с электронным термокомпенсатором СГБЭТ G6 «Pegas» предназначены для измерения объема газа, приведенного к температуре плюс 20 °С.

Область применения – коммерческий учет газа на объектах коммунального хозяйства.

Вид климатического исполнения счётчиков УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Счётчики предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 55 °С.

Счётчики выпускаются с левым расположением входного штуцера, присоединительный размер 1¼".

Пример записи обозначения при заказе:

Счётчик СГБЭТ G 6 «Pegas» СЯМИ.407274-585 ТУ

1.2 Технические характеристики.

Технические данные, основные параметры и характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование параметра	Значение
1	2
1 Измеряемая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
2 Максимальный расход, $Q_{\text{макс.}}$, м ³ /ч	10
3 Номинальный расход, $Q_{\text{ном.}}$, м ³ /ч	6
4 Минимальный расход, $Q_{\text{мин.}}$, м ³ /ч	0,06
5 Максимальное давление, кПа, (кгс/см ²)	50 (0,50)
6 Температура измеряемой среды, °С	от минус 40 до плюс 55
7 Пределы допускаемой основной относительной погрешности для встроенного термометра, %	± 0,5
8 Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазонах расхода, %:	
от $Q_{\text{мин.}}$ до 0,1 $Q_{\text{ном.}}$	± 3
от 0,1 $Q_{\text{ном.}}$ до $Q_{\text{макс.}}$	± 1,5
9 Дополнительная погрешность при отклонении температуры окружающей и измеряемой среды на 1 °С от нормальной, %, не более	0,1

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СЯМИ.407274-585 РЭ	Лист
5	3	Зам. 137-15	<i>[Подпись]</i>	16.03.15		3

Продолжение таблицы 1

1	2
10 Потеря давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более	250 (25)
11 Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	0,012
12 Циклический объём, дм ³	2
13 Емкость дисплея, м ³	999999,9999
14 Встроенный источник питания – литиевая батарея типа ER14250; ф. MINAMOTO	
- напряжение холостого хода, В, не более	3,6
- ток короткого замыкания, А, не более	0,4
15 Срок службы встроенного источника питания, лет, не менее	10
16 Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей), не более	263x325x175
17 Присоединительные размеры	
- резьба штуцеров	1¼"
- расстояние между штуцерами, мм	250
18 Масса без монтажных деталей, кг, не более	2,7
19 Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от минус 40 до плюс 55
- относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 90
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106,7 (от 630 до 800)
20 Полный ресурс, лет, не менее	20
21 Материал корпуса	оцинкованная сталь

1.3 Состав счётчика

Внешний вид счетчика представлен на рисунке 1.

Счётчик состоит из двух блоков:

- 1) герметичного блока;
- 2) электронного блока.

1.3.1 Герметичный блок включает в себя:

- 1) два измерительных меха с подвижными разделительными мембранами;
- 2) кривошипно-шатунный механизм со стопором обратного хода;
- 3) распределительный механизм;
- 4) встроенный термометр (терморезистор), установленный в потоке газа (предусмотрен вариант измерения температуры с помощью двух терморезисторов, один из которых измеряет температуру корпуса счетчика, другой - температуру окружающей среды с последующим вычислением расчетной температуры газа)

1.3.2 Электронный блок включает в себя:

- 1) жидкокристаллический дисплей;
- 2) магнитный датчик импульсов;

Изн. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11 814155	16.03.15		[Подпись] 16.03.15

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
5	3	139-15	[Подпись]	16.03.15

СЯМИ.407274-585 РЭ

Лист

4

Имя, № подл.	Имя, № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
И.И.И.И.И.			И.И.И.И.И.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
5	5	ОТМ.134-15	И.И.И.И.И.	

СЯМИ.407274-585 РЭ

Лист
5

Обозначение	Наименование	Коли-чство	Завод-ской но-мер	Примеча-ние
СЯМИ.407274-585 РЭ	Счетчик газа бытовой с электронным термокомпенсатором (левый, резьба 1/4")	1		
СЯМИ.407274-585 РЭ	Руководство по эксплуатации	1		
СЯМИ.407274-585 МП	Методика проверки	1		по от-дельному запросу
523-СБ10 СИ	Магнит	1		
СЯМИ.407274-287 Д4	Монтажный комплект для установки счетчика на трубопровод	1		по от-дельному запросу
523-СБ12 СИ	Устройство согласования	1		по от-дельному запросу
СЯМИ.00021-01 12 01	Программное обеспечение (дискета или CD-диск)	1		по от-дельному запросу

Таблица 2

1.5 Комплексность
Комплект поставки счетчика соответствует указанному в таблице 2.

3) плату приемопередатчика с расположенным на ней вычислителем, батареей пи-тания и датчиком низкой частоты включения дисплея.

1.4 Устройство и работа

Под действием избыточного давления газ через входной штуцер заполняет про-странство под верхней крышкой счетчика и через распределительный механизм в канал поступают в измерительный объем.

На распределительной мембране возникает перепад давления, под действием которого центр мембраны перемещается. Одна из полостей, разделенных мембраной, заполняется газом, при этом из другой полости газ вытесняется через распределительный механизм в выходной штуцер.

Датчик импульсов и встроенный термометр (терморезистор) передают информа-цию о количестве проходящих через счетчик циклических объемов газа и его температуре в электронный блок.

Электронный блок вычисляет количество газа, проходящего через счетчик, приво-дя его объем к температуре плюс 20 °С.

Программирование, ввод данных и считывание показаний с электронного блока осуществляется с помощью персонального компьютера по интерфейсу RS 232 с исполь-зованием специального кабеля связи.

При замене источника питания (или выходе его из строя) в энергонезависимой памяти прибора сохраняется последняя запись величины накопленного приведенного объема с ука-занием времени и даты.

Батарея питания рассчитана на 10 лет эксплуатации и заменяется при очередной проверке счетчика.

Конструкция счетчиков предусматривает возможность ремонта всех узлов в специ-альных организациях или на предприятии-изготовителе.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка счетчика нанесена на шильдике электронного блока.

На герметичном блоке имеется стрелка указывающая направление потока газа.

1.6.1.2 Транспортная и упаковочная тары имеют обозначение счётчика и манипуляционные знаки.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 Счётчик имеет оттиск клейма поверителя в пломбировочной чаше крышки электронного блока (см. рисунок 1).

1.6.2.2 Транспортная тара имеет пломбу.

1.6.2.3 Упаковочная тара склеивается лентой и имеет этикетку.

1.7 Упаковка

1.7.1 Счётчик помещают в упаковочный ящик из гофрокартона.

1.7.2 Руководство по эксплуатации укладывают в полиэтиленовый пакет и помещают в упаковочный ящик.

1.7.3 Комплектующие детали и узлы помещают в упаковочный ящик.

1.7.4 Упакованные счётчики укладывают в транспортную тару.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка счётчика к использованию

2.1.1 Меры безопасности при подготовке счетчика

2.1.1.1 Установка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка счетчика производится организацией, имеющей лицензию на производство этих работ.

2.1.1.2 Перед началом работ со счетчиком необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2.1.1.3 Все работы по монтажу и демонтажу счетчика необходимо выполнять при отсутствии газа в газопроводе.

2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра счетчика

2.1.2.1 Вскрыть ящик и проверить согласно руководству по эксплуатации комплектность поставки.

2.1.2.2 Проверить наличие клейма поверителя в пломбировочной чаше крышки электронного блока. Счетчик без оттиска клейма поверителя к установке не допускается.

2.1.3 Правила и порядок установки счетчика (см. рисунок 2).

2.1.3.1 Место установки счетчика на газопроводе выбрать так, чтобы предохранить его от ударов, производственной вибрации, атмосферных осадков и механических воздействий.

2.1.3.2 В местах присоединения счетчика к газопроводу рекомендуется предусматривать крепления газопровода в соответствии с нормами СНиП.

2.1.3.3 На трубопровод должны быть приварены соосно с трубопроводом и параллельно друг другу две трубки с накидными гайками (для обеспечения соосности сварка проводится с помощью специального кондуктора). Для обеспечения данного заданного межосевого расстояния между трубами на трубопровод крепится скоба, которая воспринимает изгибающие усилия от трубопровода и обеспечивает отсутствие на патрубках счетчика изгибающих усилий.

2.1.3.4 Не допускается проведение сварочных работ на трубопроводе вблизи счетчика.

2.1.3.5 Счетчик устанавливается на свое место после окончательных гидравлических испытаний трубопровода. Перед установкой счетчика трубопровод должен быть высушен и очищен.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
ИЗ 84455	24/03/10			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СЯМИ.407274 - 585 РЭ				Лист
				6

2.1.3.6 Непосредственно перед установкой счетчика необходимо снять заглушки с патрубков и убедиться в отсутствии загрязнения патрубков.

2.1.3.7 Перед установкой счетчика его следует продуть через входной патрубок.

2.1.3.8 При установке счетчика следует проконтролировать, чтобы направление потока газа в трубопроводе совпадало с направлением стрелки на корпусе счетчика.

2.1.3.9 При установке счетчика изгибающий момент, который может возникнуть на патрубках счетчика вследствие деформации трубопровода, не должен превышать 40Нм.

2.1.3.10 Затягивание накидных гаек необходимо выполнять динамометрическим ключом. Вращающий момент не должен превышать 110Нм

2.1.3.11 Установку уплотнительных прокладок следует производить таким образом, чтобы они не выступали за внутренний диаметр трубопровода и обеспечивали герметичность подсоединения счетчика.

2.1.3.12 Проверить герметичность мест соединения газопровода со счетчиком и корпуса счётчика.

2.1.3.13 После установки счетчика необходимо опечатать накидные гайки счетчика.

2.1.4 Указания по включению и опробованию работы счетчика

2.1.4.1 Перед включением счетчика в работу проверить правильность монтажа.

2.1.4.2 До начала пуска счетчика все вентили на газопроводе должны быть закрыты. При всех стадиях пуска расход газа, проходящего через счетчик, ни в коем случае не должен превышать значение максимального расхода, указанного на шильдике электронного блока.

Величина потери давления на счетчике в диапазоне его расходов дана на рисунке 3.

2.1.4.3 Пуск счетчика

2.1.4.3.1 Включить с помощью магнита (из комплекта поставки) дисплей счетчика, для этого магнит близко поднести к метке на верхнем торце крышки электронного блока.

ВНИМАНИЕ! При включении дисплей показывает значение величины суммарного объема газа, приведенного к температуре плюс 20 °С, в м³.

2.1.4.3.2 Медленно открыть входной вентиль.

2.1.4.3.3 **ВНИМАНИЕ!** Должно быть обеспечено вытеснение газовой смеси из газопровода со смонтированным на нем счетчиком до первого розжига газового прибора, установленного на линии счетчика.

2.1.4.3.4 Показателем нормального функционирования счетчика является изменение показаний на дисплее счетчика при включенных газовых приборах.

2.1.4.4 Отключение счетчика

2.1.4.4.1 Для отключения счетчика закройте изолирующие вентили до и после счетчика.

2.1.4.5 Сдача счетчика в эксплуатацию

2.1.4.5.1 После монтажа и проверки работоспособности счетчика составляется акт об установке счетчика, делается отметка в пункте 7.3 настоящего руководства о дате ввода в эксплуатацию и счетчик пломбируется.

2.2 Использование счетчика

2.2.1 К обслуживанию счётчика допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

2.2.2 При проведении всех видов работ при эксплуатации счётчика необходимо соблюдать требования «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утверждённых Ростехнадзором.

2.2.3 Эксплуатация счётчика должна осуществляться согласно «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
ИИ 84455	24.03.10			

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СЯМИ.407274 - 585 РЭ	Лист
						7

2.2.4 Контроль работоспособности счётчика проводить по изменениям показаний на дисплее.

Дисплей выводит показания в течение 4 минут, затем автоматически выключается. При этом счетчик продолжает работать, электронный блок отсчитывает объем газа прошедший с начала эксплуатации, приводя его к температуре плюс 20 °С, и сохраняет его в памяти. Для просмотра показаний необходимо включить дисплей с помощью магнита.

2.2.5 Во время эксплуатации необходимо помнить, что счетчик является газовым, электронным прибором, поэтому:

- избегайте попадания грязи, воды, струй пара на счетчик;
- оберегайте его от механических повреждений;
- не допускайте нарушения пломб.

2.2.6 В случае появления в помещении запаха газа следует немедленно прекратить его подачу, проветрить помещение и вызвать ремонтную или аварийную службу. До устранения неисправности запрещается в помещении зажигать спички, курить, применять открытый огонь, включать и выключать электроприборы!

2.2.7 В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться на предприятие-изготовитель или в специализированную организацию, уполномоченную предприятием-изготовителем на проведение ремонтных работ и сервисного обслуживания.

2.2.8 Показания счетчиков газа бытовых с электронным термокомпенсатором СГБЭТ G6 «Pegas» при расчете между потребителем и поставщиком газа не требуют применения сезонных поправочных коэффициентов для приведения к стандартной температуре плюс 20 °С по типовой методике МИ 2721-2007.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Счетчики не требуют специального технического обслуживания, за исключением периодической поверки и замены батареи питания.

3.2 Замена батареи питания

Замена батареи питания проводится в обязательном порядке по истечении межповерочного интервала времени (10 лет) перед проведением периодической поверки, либо при преждевременном отказе элемента питания, в специализированном сервисном центре.

Отказ элемента питания проявляется плохо видимым, неконтрастным изображением цифр на дисплее или полным отсутствием информации на дисплее.

3.2.1 Для замены батареи питания необходимо следующее:

- а) новая литиевая батарея питания типа ER14250, ф. MINAMOTO;
- б) инструмент: отвертка плоская, бокорезы, паяльник с отсосом припой мощностью 25 Вт, пинцет, вольтметр;
- в) материалы: флюс ФКСп ОСТ 4Г 0.033.200 (или канифоль), припой ПОС-90 (или ПОС-60).

Необходимо пользоваться только качественным инструментом.

3.2.2 Открутить винт крепления крышки электронного блока, снять крышку.

3.2.3 Измерить напряжение на батарее питания с помощью вольтметра. Если напряжение на батарее питания выше 2,8 В, а информация на дисплее не видна, то это свидетельствует о поломке электронного блока, использовать такой счетчик дальше нельзя.

3.2.4 Если дисплей включен, то дождитесь когда он выключиться.

3.2.5 Замену батареи питания проводить следующим образом:

- 1) При помощи бокорезов откусить ножки элемента питания как можно дальше от платы. Удалить элемент питания.
- 2) Используя паяльник и пинцет, выпаять остатки ножек из платы. Следить за тем, чтобы не перегреть контактную площадку.

Ив. № подл. ИИ 84455	Подпись и дата [подпись] 31.03.19	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата	СЯМИ.407274 - 585 РЭ					Лист
										8
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

- 3) Используя отсос паяльника, удалить остатки припоя из металлизированного отверстия контактной площадки.
- 4) Вставить новый элемент питания в плату, соблюдая полярность.
- 5) Пропаять контактные площадки так, чтобы припой заполнил металлизированное отверстие контактных площадок.
- 6) Проверить индикацию счетчика: поднести магнит к геркону, установленному в верхнем левом углу платы. Дисплей должен отобразить то значение накопленного объема, которое было до замены батареи.
- 7) Закрыть крышку счётчика.

3.3 После замены батареи питания провести поверку счетчика.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранение счетчиков в упакованном виде должно производиться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

4.2 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Упакованные счетчики могут транспортироваться любым видом транспорта, с соблюдением пункта 4.2 и следующих требований:

- 1) температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 60 °С;
- 2) транспортная тряска с ускорением не более 98 м/с²;
- 3) относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре плюс 35 °С.

5.2 Способ укладки и крепления тары на транспортирующее средство должен исключать возможность её смещения.

5.3 За время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Счетчики после окончания срока службы не представляют опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и не требуют специальной подготовки для утилизации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям СЯМИ.407274-585 ТУ, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в течение 30 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия-изготовителя: 413119, г. Энгельс, Саратовской области, ООО ЭПО «Сигнал».

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
7187455	М.В.В.10			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СЯМИ.407274 - 585 РЭ				Лист
				9

7.2 В процессе эксплуатации счетчик подвергается поверке в соответствии с документом по поверке СЯМИ.407274-585 МП «Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа бытовые с электронным термокомпенсатором СГБЭТ G6 «Pegas». Методика поверки».

Межповерочный интервал 10 лет.

Дата поверки	Результат поверки	Поверяющая организация		
		наименование	фамилия и подпись поверителя	поверительное клеймо

7.3 Неисправности счетчика во время гарантийного срока, подтвержденные актом, выданным ответственным работником газового хозяйства с указанием наработки, устраняются бесплатно, однако предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Гарантия на счётчики не распространяется в следующих случаях:

- а) при наличии механических повреждений вызванных транспортировкой;
- б) если нарушены пломбы на счётчике;
- в) если нарушены правила эксплуатации;
- г) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Гарантия действительна только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона, с указанием номера счётчика, даты продажи, чёткими печатями продавца.

Заводской номер и модель счётчика должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ! Счётчик защищён от подделок идентификационной маркой № _____.

Марку, наклеенную на счётчик, сохранять в течение гарантийного срока эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию _____ 20__ г.

Представитель
эксплуатирующей организации _____ М.П.
(личная подпись)

Адрес эксплуатирующей организации _____
_____ тел. _____

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СЯМИ.407274 - 585 РЭ

Лист

10

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2013.03.10

III 84455

О Р И Г И Н А Л

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

ООО ЭПО «Сигнал», г. Энгельс, 413119
(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН №

на гарантийный ремонт _____
(техническое обслуживание) (изделия)
_____ изготовленного _____
(дата изготовления)

Заводской № _____
Продан(а) магазином _____
(наименование торго)

«__» _____ 20__ г.
Штамп магазина _____
(личная подпись)

Владелец и его адрес _____

(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Механик цех/ателье _____
(личная подпись)

Владелец _____
(личная подпись)

Утверждаю
Зав. цеха (ателье) _____
(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха (ателье) «__» _____ 20__ г.
(Личная подпись)

Примечание

* При изготовлении типографским способом обратная сторона листа должна быть свободной.

Корешок талона №

На гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)

_____ (наименование изделия)

Гл. механик цеха (ателье) _____
(фамилия, личная подпись)

Линия отреза

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
7084455	м/ 31.03.10			

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СЯМИ.407274 - 585 РЭ

ОРИГИНАЛ

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Счетчик газа бытовой СГБЭТ G6 «Pegas» № _____
(заводской номер)

Упакован _____
(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик газа бытовой СГБЭТ G6 «Pegas» № _____
(заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

Представитель цеха _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи)

Поверка

Вид поверки	Дата поверки	Результат поверки	Оттиск клейма или печать поверителя	Подпись поверителя	Организация проводившая поверку	Дата следующей поверки

Ив. № подл.	Подпись и дата	Ив. № дубл.	Подпись и дата
ИВ 87455	ИВ 87455		

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СЯМИ.407274-585 РЭ	Лист
3	22м.	1610-11	ИВ 87455	29.12.11		12

10 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, в котором дана ссылка
⑥ ГОСТ 5542- 87 2014 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.	1.2
ГОСТ 9569-2006 Бумага парафинированная. Технические условия	1.7.1; 1.7.3
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.	1.1; 4.1
ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия.	1.2
МИ 2721-2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Количество (объем) газа. Типовая методика выполнения измерений мембранными счетчиками газа без температурной компенсации	2.2.8
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности Российской Федерации	2.2.3

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
4	Зам.	754-13	<i>[Подпись]</i>	4.12.13

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СЯМИ.407274-585 РЭ	Лист
						13

ДРГ 3 4

5

Инв. № подл. <i>И 84455</i>	Подпись и дата <i>гд 31.03.14.</i>	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------------	----------------

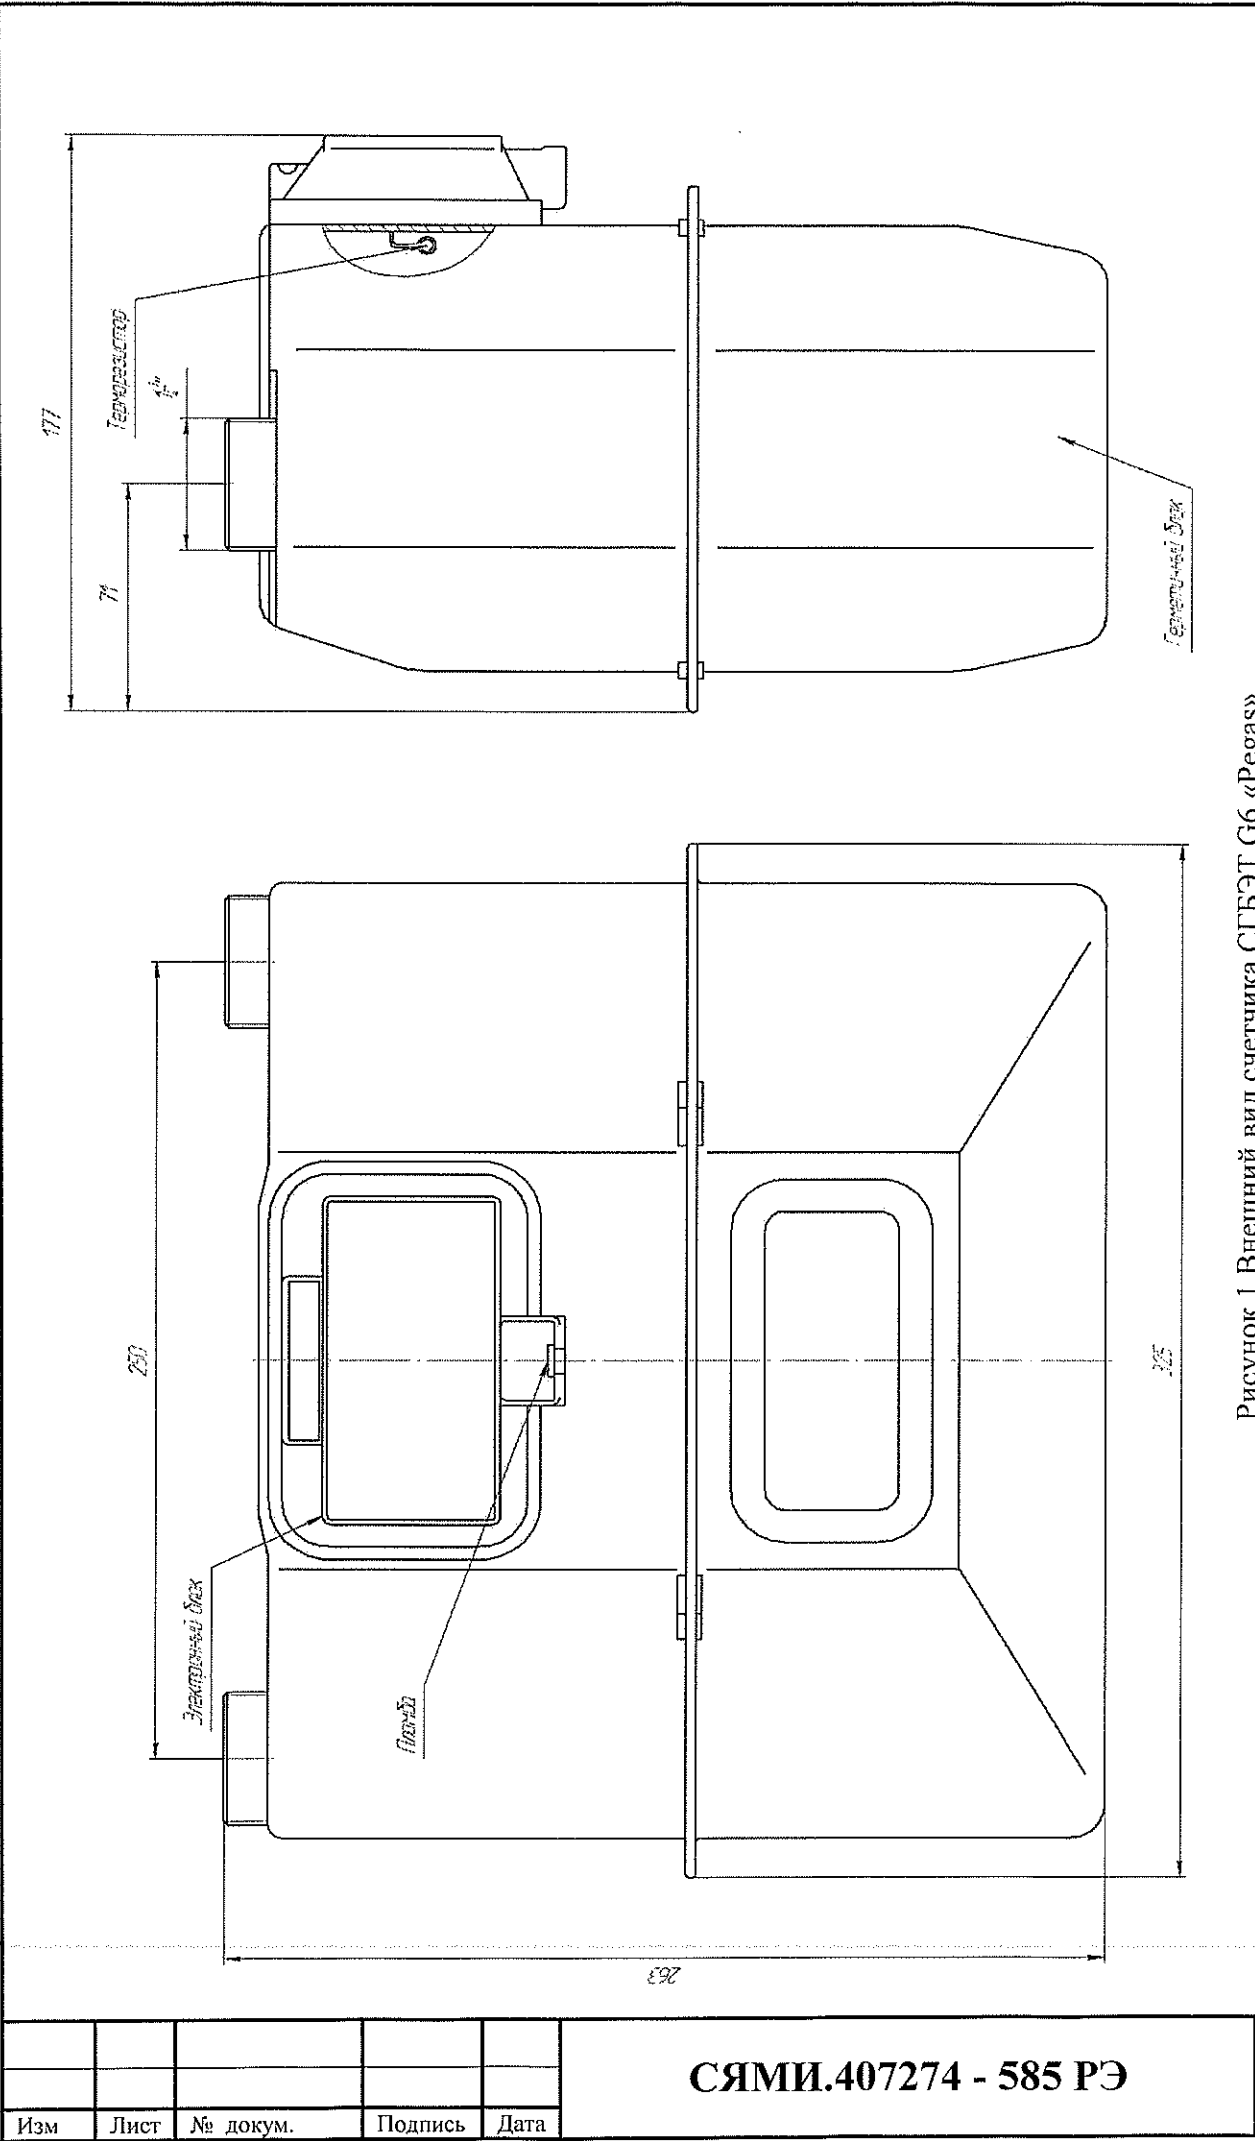


Рисунок 1 Внешний вид счетчика СГБЭТ G6 «Pegas»

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
-----	------	----------	---------	------

СЯМИ.407274 - 585 РЭ

Инов. № подл. ИИ 84455	Подпись и дата 24.03.10	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

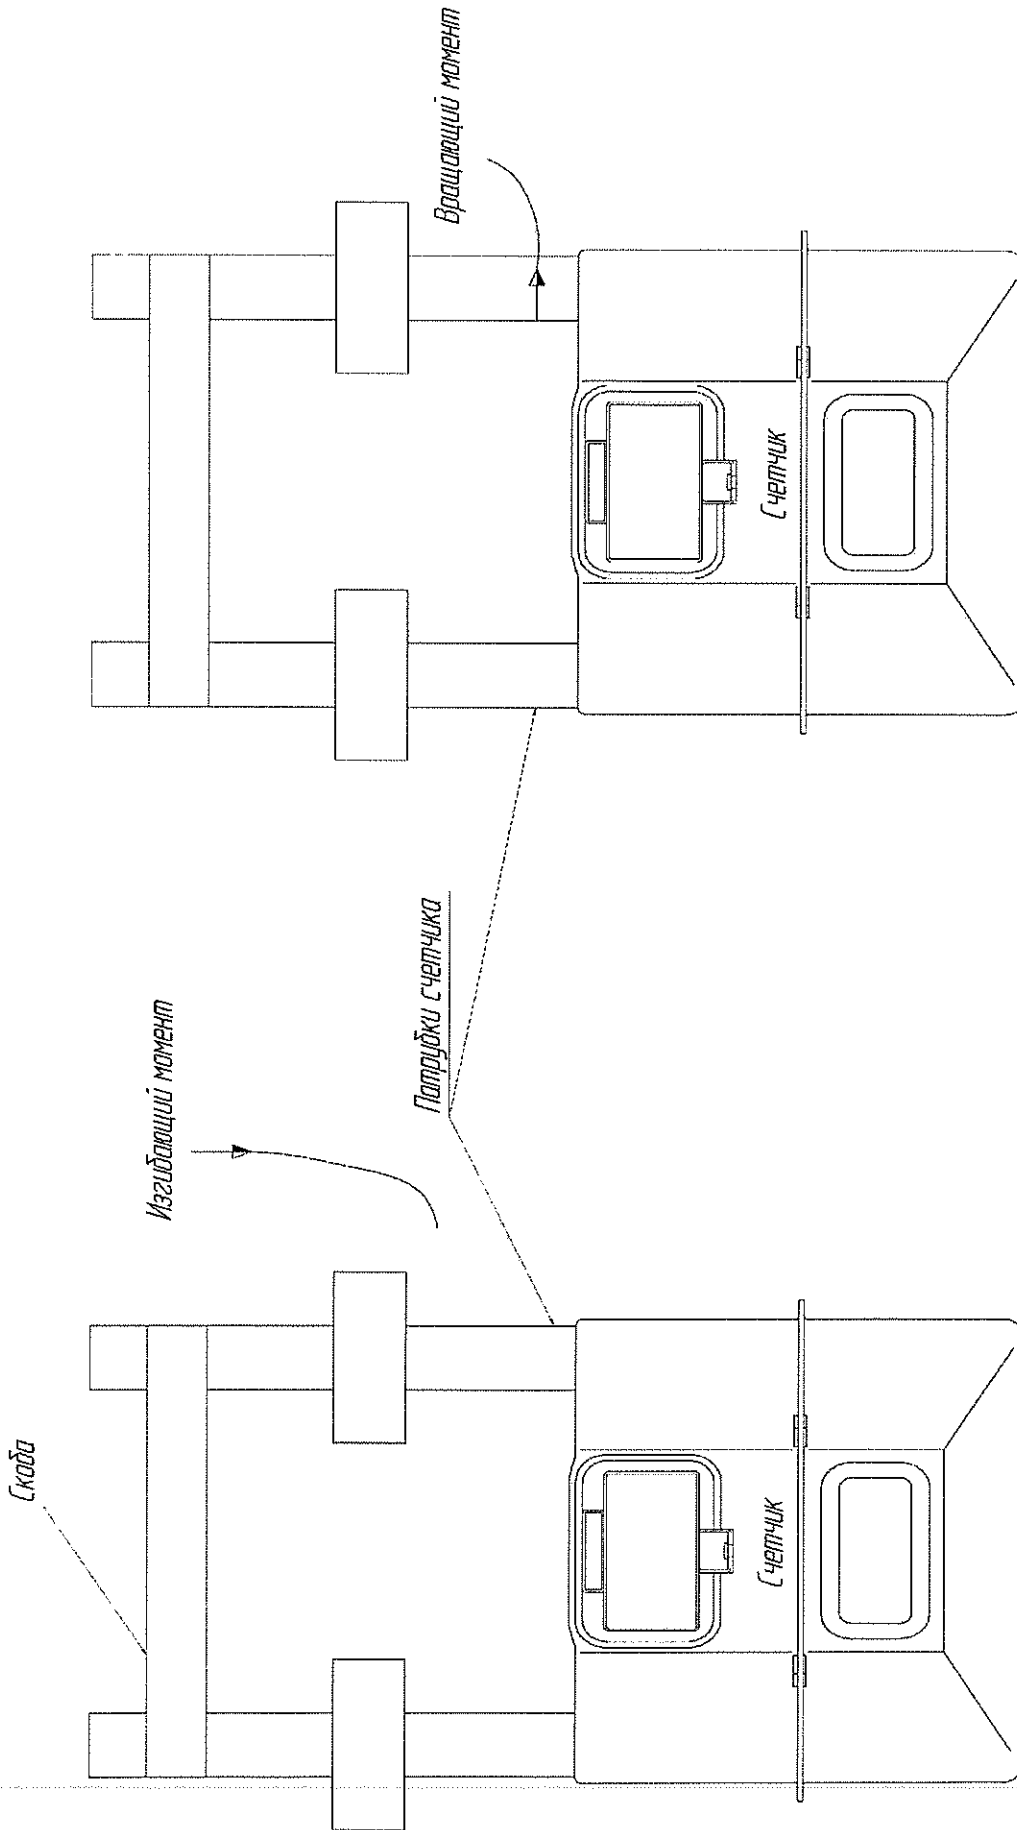


Рисунок 2 Установка счетчика СГБЭТ G6 «Regas»

СЯМИ.407274 - 585 РЭ

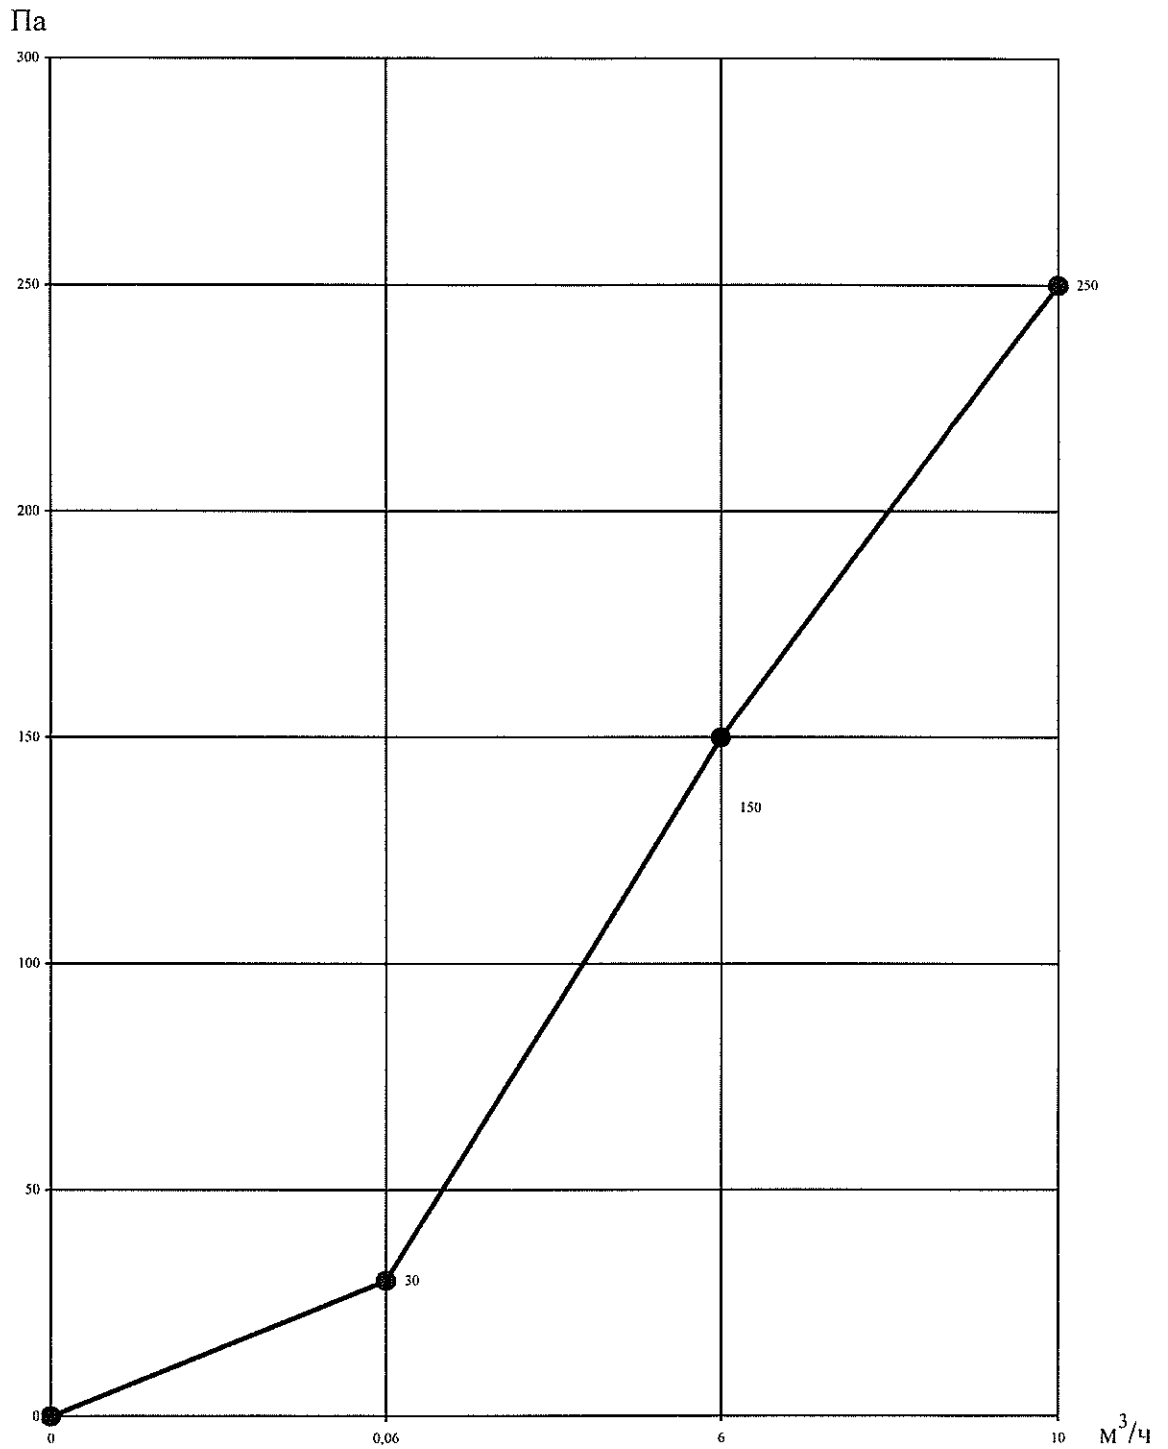


Рисунок 3 График потери давления на счетчике СГБЭТ G6 «Pegas»

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
3184455	24.03.10.			

СЯМИ.407274 - 585 РЭ

Лист

16

